



COMUNE
DI
EMPOLI

UFFICIO TECNICO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
COSTRUZIONE NUOVI LOCULI
NEL CIMITERO DI FONTANELLA
– SCHEMI QUADRI ELETTRICI –


| | | |
|--------------------|--|----------------|
| DATA Marzo 2020 | PROGETTISTA Per. Ind. Enrico Tofanelli | TIMBRO E FIRMA |
| COMPUTER TOFENR | V. IL DIRIGENTE SETTORE LL. PP. Dott. Ing. Roberta Scardigli | TIMBRO E FIRMA |
| CD 1 | | |

SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

UTENZA: **Q1**

DESCRIZIONE:

Quadro elettrico generale

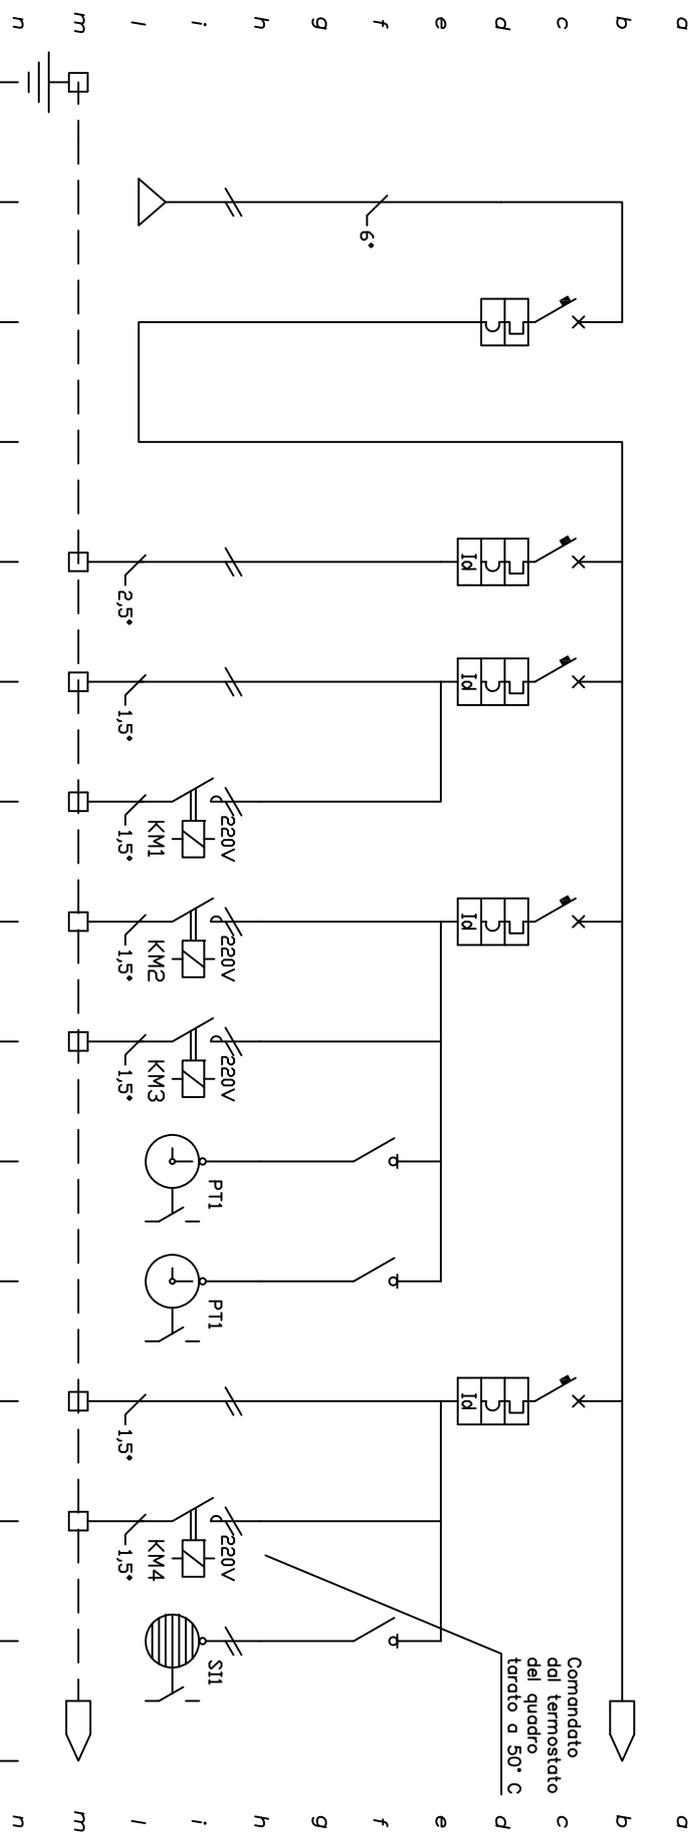

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRCUITI | n | m | i | h | g | f | e | d | c | b | a |
| NUMERAZ. MORSETTERA | | | | | | | | | | | |
| POTENZA | | | | | | | | | | | |
| CORRENTE CONVENZIONALE | | | | | | | | | | | |
| INTERRUTTI. o SEZIONATI. | | | | | | | | | | | |
| RELE' DIFFERENZ. | | | | | | | | | | | |
| CONTATTATORE | | | | | | | | | | | |
| RELE' TERMICO | | | | | | | | | | | |
| FUSIBILI | | | | | | | | | | | |
| LINEA di POTENZA | | | | | | | | | | | |
| DESTINAZIONE / UTENZA | | | | | | | | | | | |


| | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|---|---------|--------------------|---------|
| OGGETTO | Cimitero di Fontanella | | DATA | 03/20 | SCALA | # |
| INDIRIZZO | Via Salaiola - Località Fontanella - | | DISIGN. DRAWING | Enrico | DATA REV. CONTROL. | |
| ADDRESS | Comune di Empoli | | ARCHIVIO | ARCHIVE | CONTROL. | CHECKED |
|  <p>Ufficio Tecnico Comune di Empoli Via G. del Papa 43 50053 Empoli (FI) Tel. 0571 7570 - Fax. 0571 707910 Partita I.V.A. 01329160483</p> | | | PAGINA N° 1 DI PAGINE N° 3 PAGINA PROGRESSIVA 2 | | | |

SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

UTENZA: **Q1**

DESCRIZIONE:

Quadro elettrico
generale

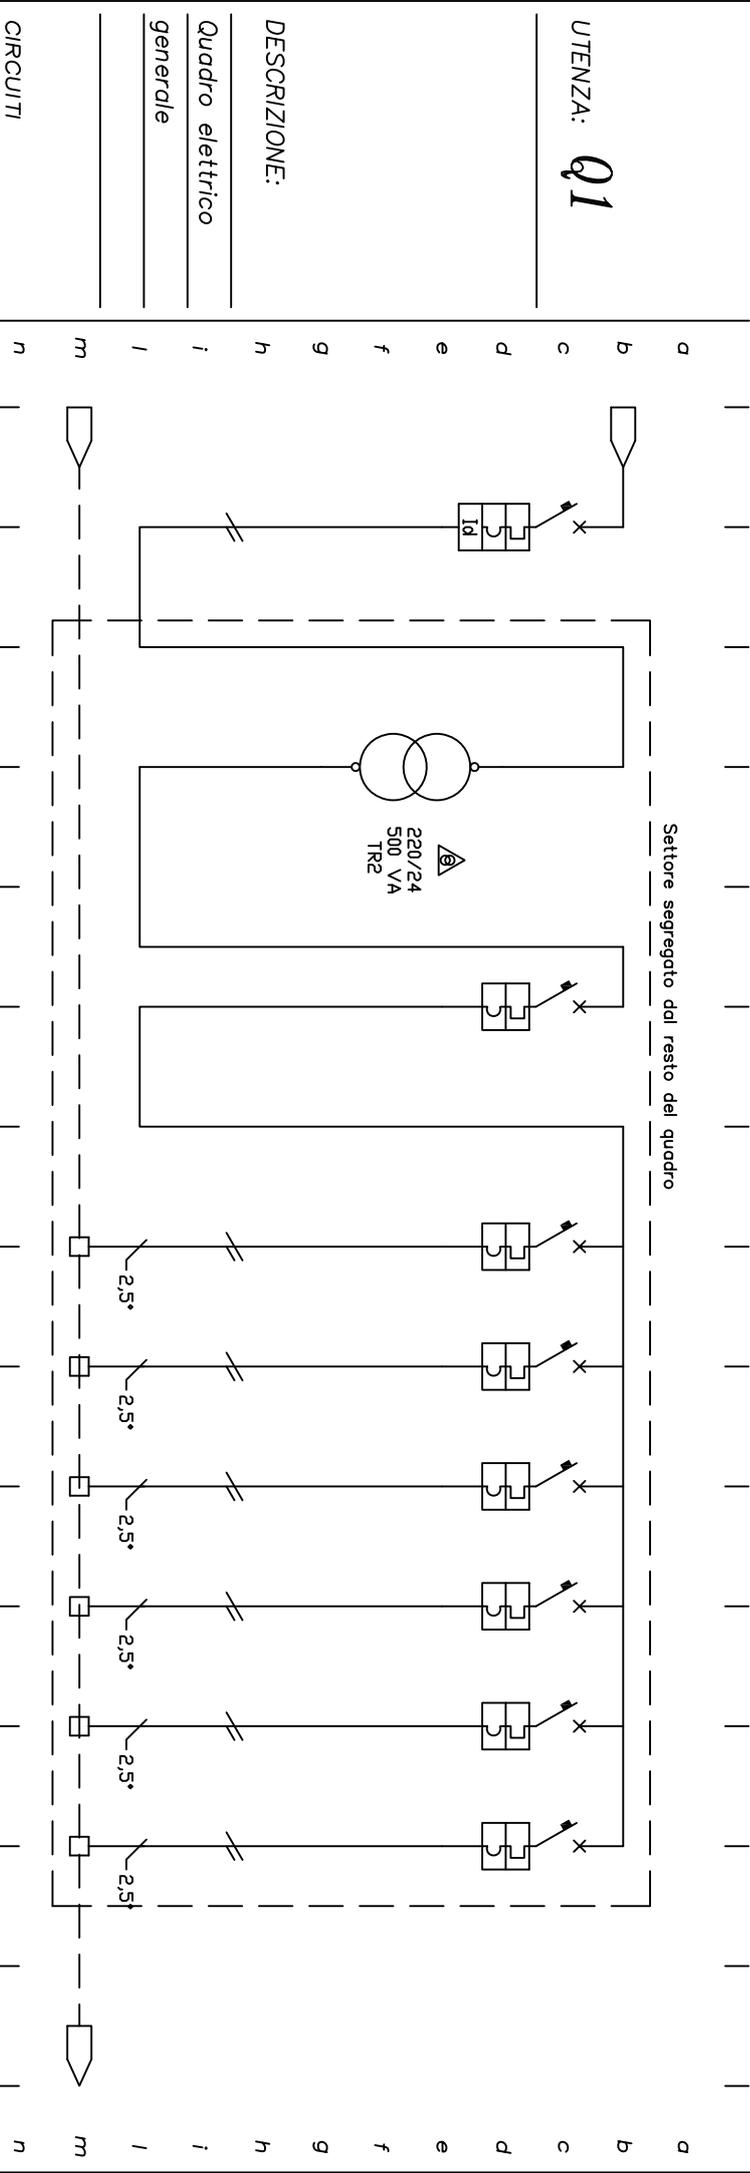

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRCUITI | n | m | l | i | h | g | f | e | d | c | b | a |
| NUMERAZ. MORSETTERA | | | | | | | | | | | | |
| POTENZA | | | | | | | | | | | | |
| CORRENTE CONVENZIONALE | | | | | | | | | | | | |
| INTERRUTTI. o SEZIONATI. | | | | | | | | | | | | |
| P.D.I. | | | | | | | | | | | | |
| Poli-Portata | | | | | | | | | | | | |
| RELE' DIFFERENZ. | | | | | | | | | | | | |
| Ritardo | | | | | | | | | | | | |
| Sensibilità | | | | | | | | | | | | |
| N° di poli | | | | | | | | | | | | |
| CONTAITTORE | | | | | | | | | | | | |
| Portata | | | | | | | | | | | | |
| RELE' TERMICO | | | | | | | | | | | | |
| Curva | | | | | | | | | | | | |
| Taratura | | | | | | | | | | | | |
| Tipo | | | | | | | | | | | | |
| FUSIBILI | | | | | | | | | | | | |
| Taratura | | | | | | | | | | | | |
| Tipo | | | | | | | | | | | | |
| LINEA di POTENZA | | | | | | | | | | | | |
| FORMAZIONE | | | | | | | | | | | | |
| TIPO CAVO | | | | | | | | | | | | |
| DESTINAZIONE / UTENZA | | | | | | | | | | | | |
| GENERALE TRASFORM. T. A TERRA | | | | | | | | | | | | |
| GENERALE T. A TERRA B.T. | | | | | | | | | | | | |
| L. VOTIVE TERRA 1 | | | | | | | | | | | | |
| L. VOTIVE TERRA 2 | | | | | | | | | | | | |
| L. VOTIVE TERRA 3 | | | | | | | | | | | | |
| L. VOTIVE TERRA 4 | | | | | | | | | | | | |
| L. VOTIVE TERRA 5 | | | | | | | | | | | | |
| L. VOTIVE TERRA 6 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|--|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| OGGETTO Cimitero di Fontanella | DATA 03/20 | SCALA # | PAGINA N° 3 | PAGINA PROGRESSIVA 4 |
| INDIRIZZO Via Salaiola – Località Fontanella – Comune di Empoli | DISGN. Enrico | DATA REV. CONTROL. | OFFICIO TECNICO Ufficio Tecnico Comune di Empoli | |
| | ARCHIVIO ARCHIVE | CHECKED | Via G. del Papa 43 50053 Empoli (FI) Tel. 0571 7570 – Fax. 0571 707910 Partita I.V.A. 01329160483 | |