

PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI — DIREZIONE LAVORI — COLLAUDI — PROVE STRUMENTALI — STUDI DI FATTIBILITA' — PREVENZIONE INCENDI 56028 — San Miniato Basso (PI) — Via R. Agazzi, 20 — Tel. 0571.464798 — Fax 0571.403289 — e-mail: info@studiotecnicodue.it — sito: www.studiotecnicodue.it — P.Iva 02205230507

Λ Ι	11/11/2021	PRIMA EMISSIONE - PROGETTO DEFINITIVO	l SB	AS	FG
1	01/12/2021	EMISSIONE PER ESECUTIVO	SB	AS	FG
2					
3					

0	11/11/2021	PRIMA EMISSIONE - PROGETTO DEFINITIVO	SB	AS	FG
n°	Data	Descrizione	Disegnato	Verificato	Approvato
ommitte	ente:		Timbro:		
		NE DI EMPOLI Del Papa, 41 — 50053 — Empoli (FI)			
ommes	sa:		]		
	IMPIAN UTILIZ	NTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PER L'EDIFICIO PUBBLICO ZATO DA "ASEV" POSTO IN VIA DELLA FIASCAIE A EMPOLI (FI)			
ggetto:			Tavola:		
		ETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI AI SENSI DEL D.M. n.37 DEL /2008 IN CONFORMITA' ALLE ATTUALI NORMATIVE VIGENTI (NORME CEI)		IE-0	4
escrizio)	ne:		]		_
		M DEI QUADRI ELETTRICI	Progetto	ESECUTIVO	
	(SCHE	MI ELETTRICI DI POTENZA)	Scala	_	
ollaboro	ntori:		n. Commessa	248-21	
			File	A248-21-IE-0	)4-R1.dwg
	Copyrigh	nt 2015 — E' severamente vietata la riproduzione del presente documento e la consegn	a a terzi senza d	utorizzazione scritta	

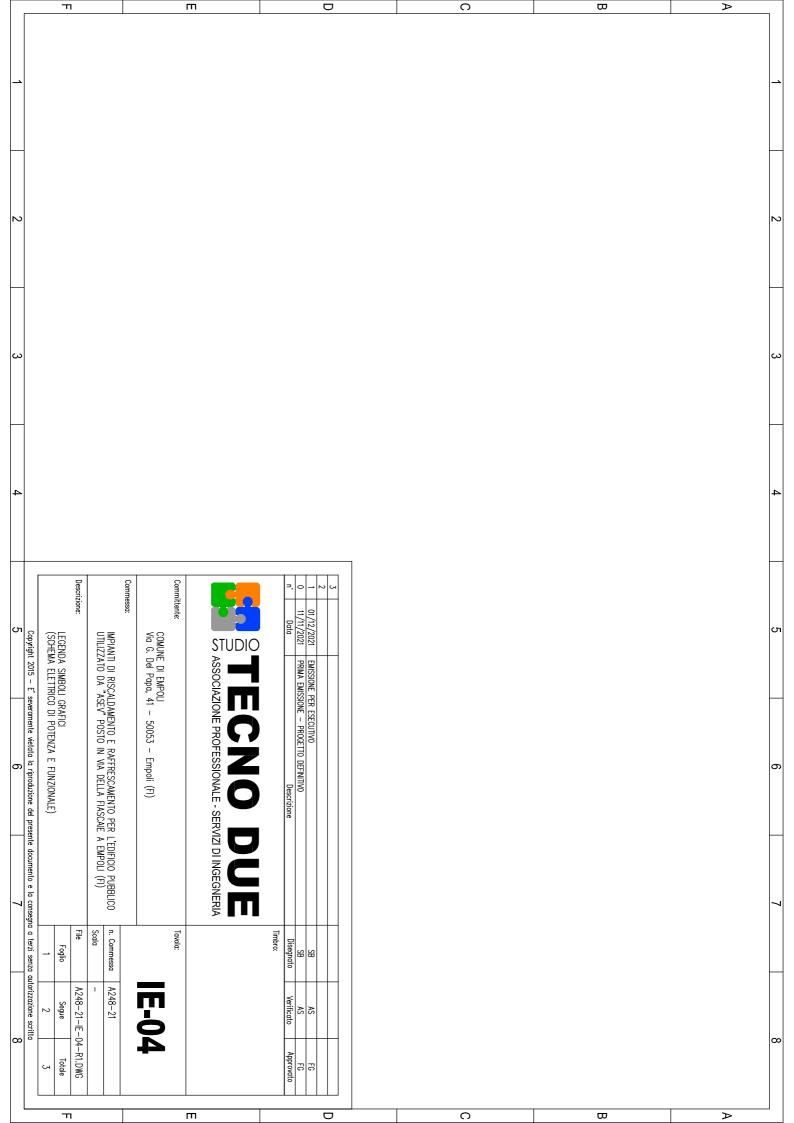

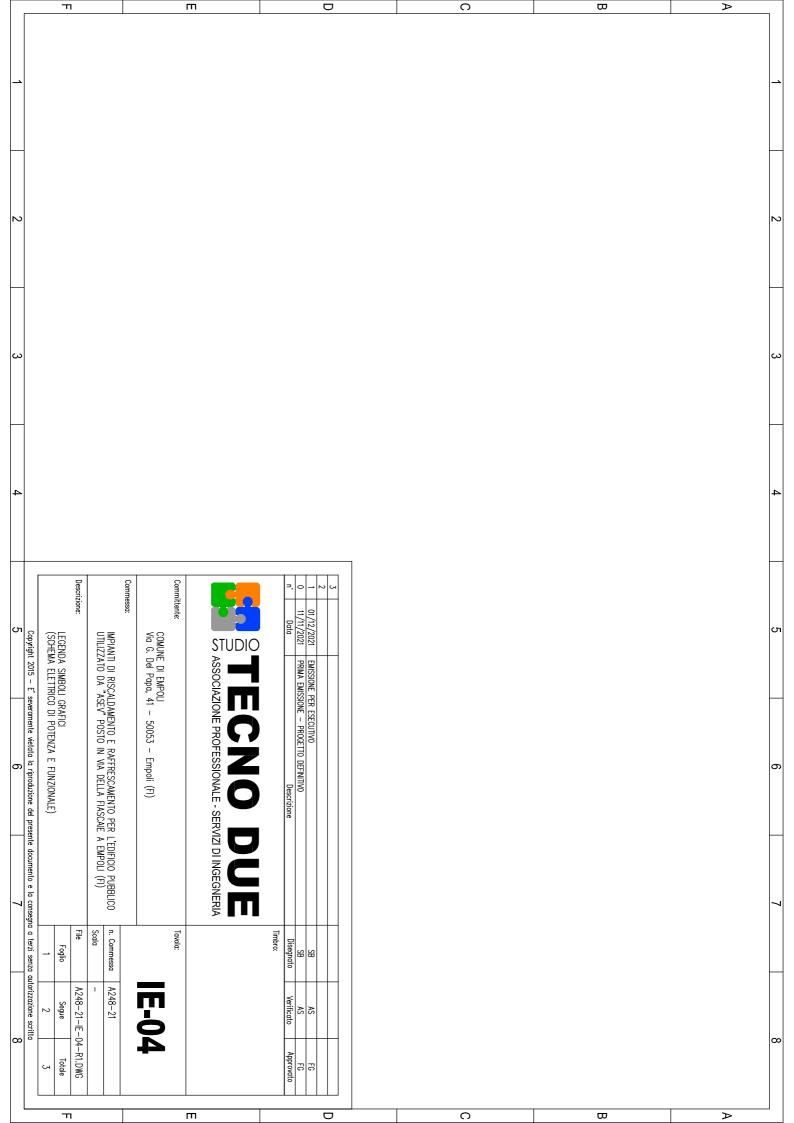

	c					1	c	7	-	
د	I UIALE	      -	- SCHEMA FUNZIONALE -	-NIO FER EDIFICIO	KAFFRESCAME	VIA G. Del Papa, 41 - 30033 - Empoli (FI)	<b>၁</b>		`	
	FOGLIO 3	TAVOLA:	TITOLO:  LEGENDA SIMBOLI GRAFICI  SCHEMA EI INZIONALE	GAEETO: IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E	IMPIANTI DI RI	COMMITTENTE:  COMUNE DI EMPOLI  COMUNE DI EMPOLI	STATE CAO DUE	AITIVO FG FG	DESCRIZIONE 11 PRIMA EMISSIONE — DEFINITIVO 21 EMISSIONE PER ESECUTIVO	N DATA 0 11/11/2 1 01/12/2
п										
т			ONTATTI N.A. / N.C.	LEGENDA CHIAVE CONTATTI N.A. / N.C. - X = Numero Pagina - Y = Numero Colonna	NA NG.		IONE LAMPADE	LEGENDA COLORAZIONE LAMPADE - RD = RED - Rosso - YE = YELLOW - Giallo - GN = GREEN - Verde - WH = White - Bianco		т
							HIAVE	SELETTORE 0-1 A CHIAVE	8-/	
								SELETTORE 0-1	F <del>/</del>	
D								PULSANTE N.A.	E7,	D
							ORIZZATORE	BOBINA RELE' TEMPORIZZATORE		
							O-PASSO	BOBINA RELE' PASSO-PASSO		
							BOBINA CONTATTORE / RELE' AUSILIARIO	BOBINA CONTATTO	-[]-	ı
C							DISPOSITIVO SENSIBILE AL CONTATTO (CONTATTO N.A.)	DISPOSITIVO SENSI	<b>♦</b>	C
				MORSETTO INTERNO	<b>X</b>	ONA)	DISPOSITIVO AZIONATO DA LIVELLO/PRESSIONE (CONTATTO N.A.)	DISPOSITIVO AZION	<b>→</b>	
			0	MORSETTO ESTERNO	×		IBIO (1 N.A. + 1 N.C.)	CONTATTO IN SCAMBIO (1 N.A. + 1 N.C.)	4.	
B			NOIZI	SELETTORE A 4 POSIZIONI	5-1-1-			CONTATTO N.C.	7	В
			NZIONI	SELETTORE A 3 POSIZIONI	71 L			CONTATTO N.A.	\'	
			DESCRIZIONE		SIMBOLO	'	DESCRIZIONE		SIMBOLO	
Þ										>
	8	7	6		5	4	3	2		

